




170021020465



(2017)国认监认字(062)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0988

检 验 报 告

No.Gn201701549

认 证 委 托 人 上海研普机电设备有限公司
产 品 型 号 名 称 FHF WSDj-FK-630×500/防火阀
检 验 类 别 分型试验

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心


检 验 报 告

No. Gn201701549


共 5 页 第 1 页

产品名称	防火阀	型号规格	FHF WSDj-FK-630×500
认证委托人	上海研普机电设备有限公司	检验类别	分型试验
生产者	上海研普机电设备有限公司	生产日期	2017年1月
生产企业	上海研普机电设备有限公司	抽样者	上海研普机电设备有限公司
抽样基数	5台	抽样地点	成品库
样品数量	1台	抽样日期	2017-02-19
样品状态	完好	受理日期	2017-02-22
检验依据	GB15930-2007；CNCA-C18-02：2014；CCCF-HZFH-03		
检验项目	6.6.1、6.6.2、6.7.1、6.7.2、6.7.3的适用项目		
检验结论	经按GB15930-2007《建筑通风和排烟系统用防火阀门》；CNCA-C18-02：2014《强制性产品认证实施规则 火灾防护产品》；CCCF-HZFH-03《强制性产品认证实施细则 火灾防护产品 消防防烟排烟设备产品》检验，合格。（以下空白） （检验业务专用章） 签发日期：2017年11月30日 检验业务专用章		
备注	主型报告编号Gn201520210		


批准：



审核：



编制：




国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

检 验 结 果 汇 总


No. Gn201701549

共 5 页 第 2 页


序号	检验项目名称	标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论		备注
1	手动控制	防火阀应具备手动关闭方式。手动操作应方便、灵活、可靠。(6.6.1)	符合标准要求	合格	合格	
		手动关闭或开启操作力应不大于 70N。(6.6.2)	12N	合格		
2	电动控制	防火阀应具备电动关闭方式。具有远距离复位功能的阀门,当通电动作后,应具有显示阀门叶片位置的信号输出。(6.7.1)	具有电动关闭方式	合格	合格	
		阀门执行机构中电控电路的工作电压宜采用 DC24V 的额定工作电压。其额定工作电流应不大于 0.7A。(6.7.2)	0.7A	合格		
		在实际电源电压低于额定工作电压 15%和高于额定工作电压 10%时,阀门应能正常进行电控操作。(6.7.3)	符合标准要求	合格		
		(本页以下空白)				

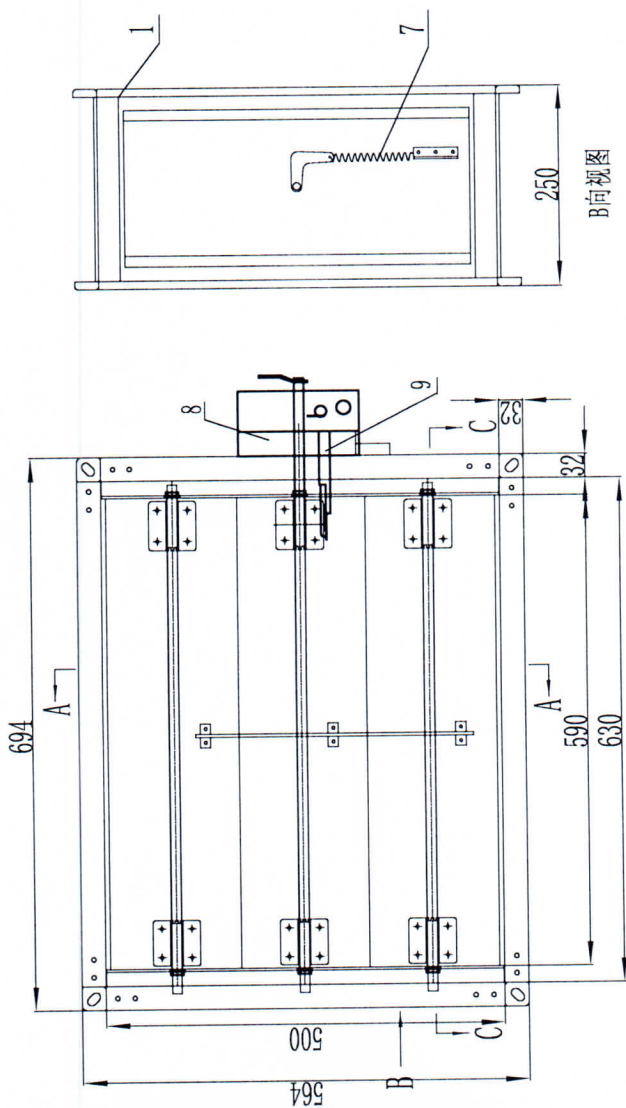


主视图

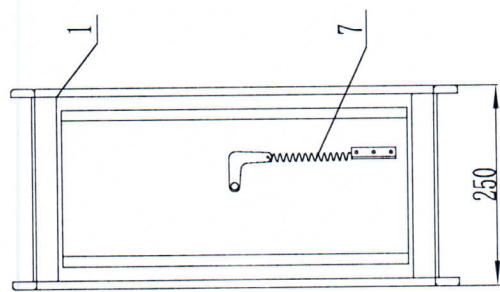


B向视图

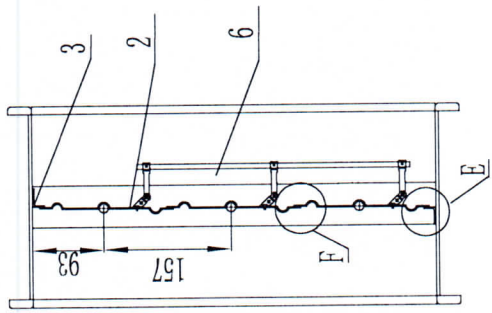


A-A剖视图 叶片关闭状态

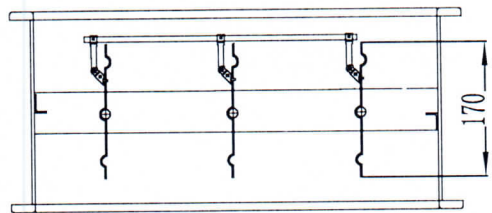


叶片打开状态

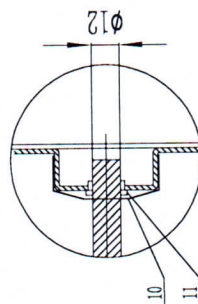


D 2:1

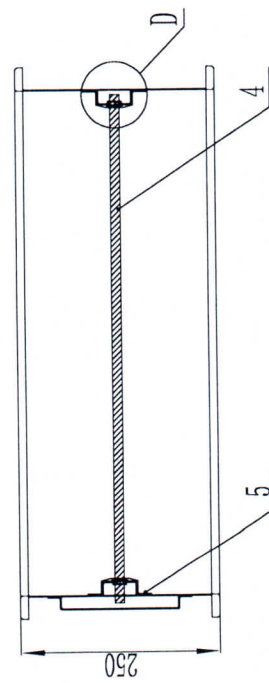

C-C剖视



E 2:1



F 3:1

挡板尺寸590mm×15mm×22mm

技术要求: 1、本产品符合GB15930-2007要求;
2、铭牌材质为铝材, 铆接在执行机构旁, 为100.4mm×63mm;
3、叶片剪板折弯后成型, 平整、无毛刺;
4、铆接牢固、平整。

序号	名称	规格	数量	备注
11	铜套	H62黄铜, $\phi 12.2\text{mm}$	6	-
10	不锈钢弹板	0.35mm 304 不锈钢	2	-
9	温感器	KW563-70	1	江苏科力博自动化设备有限公司
8	防火阀用执行机构	KF-WSDj-FKM	1	江苏科力博自动化设备有限公司
7	弹簧	$\phi 14 \times \phi 1.8\text{mm}$	1	-
6	连杆	3.0mm 热镀锌钢板	1	-
5	槽板	2.0mm 热镀锌钢板	2	-
4	叶片轴	主轴730mm	3	-
3	挡板	2.0mm 热镀锌钢板	2	-
2	叶片	2.0mm 热镀锌钢板	3	-
1	阀体	2.0mm 热镀锌钢板	1	-
序号	名称	规格	数量	备注
审核	徐水昌			
校对	尹 仁	型号	PHF WSDj-FK 630×500	
设计	丁春杰	日期	2016.08.22	
				防火阀
				上海研普机电设备有限公司

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

检 验 报 告

No. Gn201701549

共 5 页 第 4 页

认证委托人	上海研普机电设备有限公司		
通信地址	上海市奉贤区望园南路1588弄1号		
联系电话	021-57458518	传真	021-57451051

样品图片：



检 验 报 告

No. Gn201701549

共 5 页 第 5 页

产品说明（样品描述）：

一、铭牌标志：

产品名称：防火阀；

型号规格：FHF WSDj-FK-630×500；

执行标准：GB15930-2007

生产者：上海研普机电设备有限公司；

生产企业：上海研普机电设备有限公司；

气流方向：有；

温感器公称动作温度：70℃；

额定工作电压：DC24V；

额定工作电流：0.7A；

3C标志：无。

二、关键原材料：

①执行机构名称：防火阀用执行机构，KPF-WSDj-FKM，江苏科力博自动化设备有限公司。

②防火阀用温感器：KW563-70，温感器、温感元件生产单位：江苏科力博自动化设备有限公司。

三、产品结构及特性参数：详见图纸。

一致性检查结论：符合