

No: 2017501589



170002020425



(2017)国认监认字(043)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0698

检 验 报 告

认 证 委 托 人： 上海研普机电设备有限公司

产品型号名称： PFHF WSDj-K-1000×800
排烟防火阀

检 验 类 别： 分型试验

NFTC

国家防火建筑材料质量监督检验中心




国家防火建筑材料质量监督检验中心


检 验 报 告

No: 2017501589

共 5 页 第 1 页

产品名称	排烟防火阀	型 号	PFHF WSDj-K-1000×800
认证委托人	上海研普机电设备有限公司	检验类别	分型试验
生 产 者	上海研普机电设备有限公司	生产日期	2017. 10
生产企业	上海研普机电设备有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	1台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2017. 12. 26
检验依据	GB 15930-2007《建筑通风和排烟系统用防火阀门》 CNCA-C18-02:2014《强制性产品认证实施规则 火灾防护产品》 CCCF-HZFH-03《强制性产品认证实施细则 火灾防护产品 消防防烟排烟设备产品》		
检验项目	6.6.1、6.6.2、6.7.1、6.7.2、6.7.3		
检 验 结 论	上海研普机电设备有限公司送检的PFHF WSDj-K-1000×800型排烟防火阀，经按GB 15930-2007《建筑通风和排烟系统用防火阀门》、CNCA-C18-02:2014《强制性产品认证实施规则 火灾防护产品》、CCCF-HZFH-03《强制性产品认证实施细则 火灾防护产品 消防防烟排烟设备产品》检验，所检项目合格。（以下空白） (检验专用章) 签发日期: 2018 年 1 月 30 日 检验专用章		
备注	主型检验报告编号: 2017501588		

批准: 

审核: 

编制: 

国家防火建筑材料质量监督检验中心

检验结果汇总表

№: 2017501589

共 5 页 第 2 页

序号	检验项目	标准条款号	标 准 要 求	检验结果	结论
1	手动控制	GB15930-2007, 6.6 7.7	防火阀或排烟防火阀应具备手动关闭方式, 手动操作应方便、灵活、可靠。	符合要求	合格
			手动关闭或开启操作力应不大于70N。	20N	
2	电动控制	6.7 7.8	防火阀或排烟防火阀应具备电动关闭方式。具有远距离复位功能的阀门, 当通电动作后, 应具有显示阀门叶片位置的信号输出。	符合要求	合格
			阀门执行机构中电控电路的工作电压宜采用 DC24V 的额定工作电压。其额定工作电流应不大于0.7A。	DC24V, 0.6A	
			在实际电源电压低于额定工作电压15%和高于额定工作电压10%时, 阀门应能正常进行电控操作。	符合要求	
	以	下	空	白	
备注:					

国家防火建筑材料质量监督检验中心

检 验 报 告

No: 2017501589

共 5 页 第 3 页

产品图片:



一、铭牌标志:

产品名称: 排烟防火阀

型号规格: PFHF WSDj-K-1000×800

生产者: 上海研普机电设备有限公司

生产企业: 上海研普机电设备有限公司

气流方向: 有

温感器公称动作温度: 280℃;

额定工作电压: DC24V;

额定工作电流: ≤0.7A;

3C认证标志: 无。

二、关键元器件:




1、执行机构名称、型号规格、生产单位: 排烟防火阀用执行机构, KPF-WSDj-FKM, 江苏科力博自动化设备有限公司;

2、温感器、温感元件生产单位: 排烟防火阀用温感器, KW564-280, 江苏科力博自动化设备有限公司。

三、产品特性参数: 详见产品图纸及照片。

四、一致性核查结论: 符合。

检验地点: 四川省都江堰市学府路358号。(以下空白)

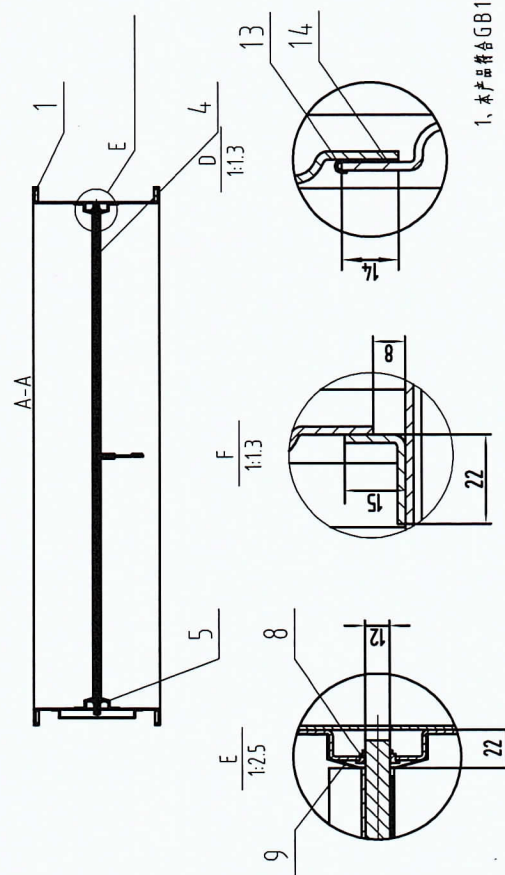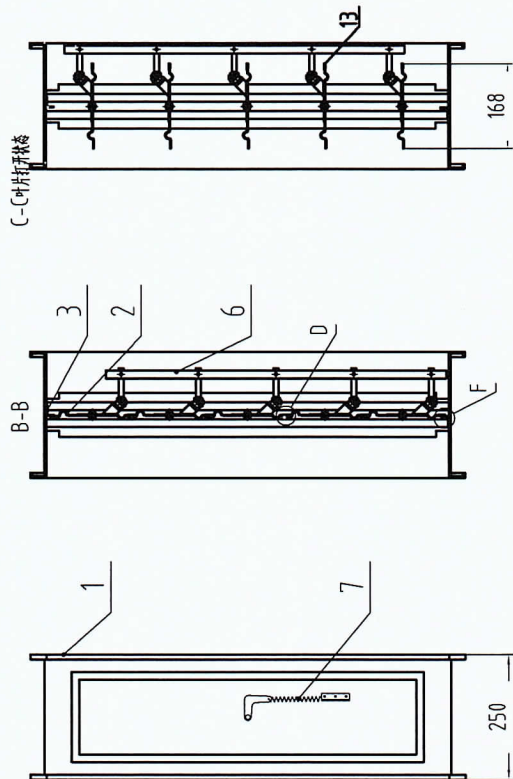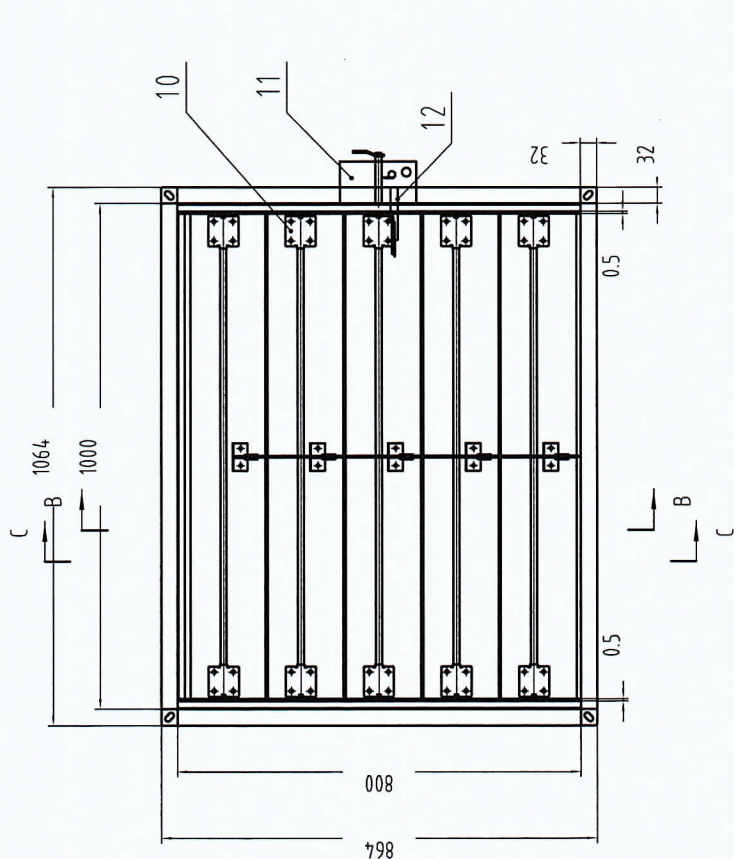

技术要求

- 1、本产品符合GB15930-2007要求；
- 2、铰链以铜为基材，铰链在铰链轴旁，为63X100.4；
- 3、叶片厚度经考后成型，平整、无毛刺；
- 4、铰链牢固、平整。

序号	名称	型号规格	数量	备注
14	S型夹板	0.75mm	6	上海利德电器有限公司
13	叶片密封件	0.08mm, 304 不锈钢	5	上海利德电器有限公司
12	消防门用隔热器	KW564-280	1	江苏科力隆自动设备有限公司
11	消防门用执行机构	KPF-WSDj-FKM	1	江苏科力隆自动设备有限公司
10	压板	1mm 镀锌钢板	10	数钢股份有限公司
9	密封件	0.35mm, 304 不锈钢	4	上海利德电器有限公司
8	铜套	H62黄铜, $\phi 12.2\text{mm}$	10	上海华铸冶金有限公司
7	弹簧	$\phi 1.8\text{mm} \times \phi 14\text{mm}$	1	浙江华明弹簧厂
6	连杆支架	3.0mm 镀锌钢板	1	中德神益五金厂
5	槽板	2.0mm 镀锌钢板	2	数钢股份有限公司
4	叶片轴	$\phi 12\text{mm}$	5	数钢股份有限公司
3	挡板	2.0mm 镀锌钢板	2	数钢股份有限公司
2	叶片	2.0mm 镀锌钢板	5	数钢股份有限公司
1	门体	2.0mm 镀锌钢板	1	数钢股份有限公司
审核	比例	1:10		
校对	型号	PFHF WSDj-K-1000X800		
设计	日期			

上海研普机电设备有限公司

国家防火建筑材料质量监督检验中心

检 验 报 告

No: 2017501589

共 5 页 第 5 页

照片说明:

